

# 水道管の凍結に注意を

ページID 329

## 夜の冷えこみにご注意

気温がマイナス4℃以下になりますと、防寒の不完全な水道管は凍ったり、破裂したりします。特に多いのは次のようなところですよ。

- ① 水道管がむき出しになっているところ
- ② 水道管が北向きにあるところ
- ③ 風あたりの強いところにある水道管



## 水道管が破裂したとき

まず、メーターボックス内の止水栓を閉めて水を止めます。そして、破裂した部分に布かテープを巻きつけて応急手当をしてから、**稲沢市水道事業指定給水装置工事事業者**へ修理をお申し込みください。

## 水道が凍って出ないとき

タオルをかぶせ、その上からゆっくりと**ぬるま湯(30～40℃)**をかけてときます。熱湯をかけると破裂やヒビ割れすることがありますので、ご注意ください。



## 防寒の仕方

- ① 保温材を巻きます。蛇口が破裂しやすいので、絵のように完全に包んでください。
- ② 手近なものとして、毛布、布などを利用してください。なお、これらがぬれないように、上からビニールなどを巻いてください。
- ③ メーターボックスの中に使い古しの毛布や布切れなどを入れ、メーターボックスの上にダンボールなどをのせて保温してください。



# 水道工事は

## 「稲沢市水道事業指定給水装置工事事業者(指定工事店)」へ

ページID 320



**指定給水装置工事事業者**とは、水道法の規定により給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、水道事業者から給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定をされた者です。

新しく水道を引くとき、建物のリフォームなどにより給水管を増設、改造をするときは指定給水装置事業者でなければ給水装置工事はできません。

また、トラブルを防ぐためになるべく複数社から見積もりをとり、内容を検討したうえで契約してください。業者によっては、見積もりが有料となる場合もありますので事前にご確認ください。

稲沢市水道事業指定給水装置工事事業者(指定工事店)一覧はこちら



「ページID」を稲沢市HPにある「ページID検索」に入力すると、該当ページが表示されます。

# 稲沢市水道事業 いなざわの 水道かわら版

令和7年1月  
第23号

稲沢市水道事業は  
ISO9001を取得し、  
品質の向上に努めています



発行 愛知県稲沢市上下水道部 水道業務課  
〒492-8271 稲沢市石橋六丁目82番地  
TEL 0587(21)-2181 FAX 0587(23)-3217

## 第54回稲沢市消費生活展に水道ブースを出展しました (令和6年10月6日(日) アピタ稲沢店にて)



会場で行った  
アンケートの結果を  
次のページで紹介しているよ!



## クイズ

基幹管路耐震化事業について、令和5年度は何kmを耐震化したでしょう?

①1.2km ②1.9km ③17.5km

## プレゼントキャンペーン

正解者の中から抽選で10名様に「いなざわの水(500ml) 12本セット」をプレゼント

＜地球にやさしいペットボトル＞このボトルはサトウキビの搾りかすから作る植物由来原料を30%使用しています。▲ご応募はこちら



●応募方法 上記応募フォームよりご応募ください。はがきまたはFAXのいずれかの場合は、答え・住所・氏名・性別・年齢・水道への意見等を記入の上、下記の応募先へ応募してください。

●応募締切 令和7年1月31日(消印有効)


●応募先 〒492-8271 稲沢市石橋六丁目82番地 稲沢市水道業務課 「いなざわの水道かわら版プレゼント」係

●FAX 0587-23-3217

正解は次号で発表します。

※お1人様1回のみご応募いただけます。※抽選結果の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。※ペットボトルはリサイクルしましょう。※本キャンペーンの応募を通じてお客様から提供いただいた個人情報(抽選、当選者への賞品発送及び水道事業の参考とするために、個人を特定しない統計情報として利用いたします。前号のクイズの答え ②0.25mg/L 総勢375件の応募があり、当選者には賞品を送りました。たくさんのご応募ありがとうございました。

## 令和5年度収支はこうになりました

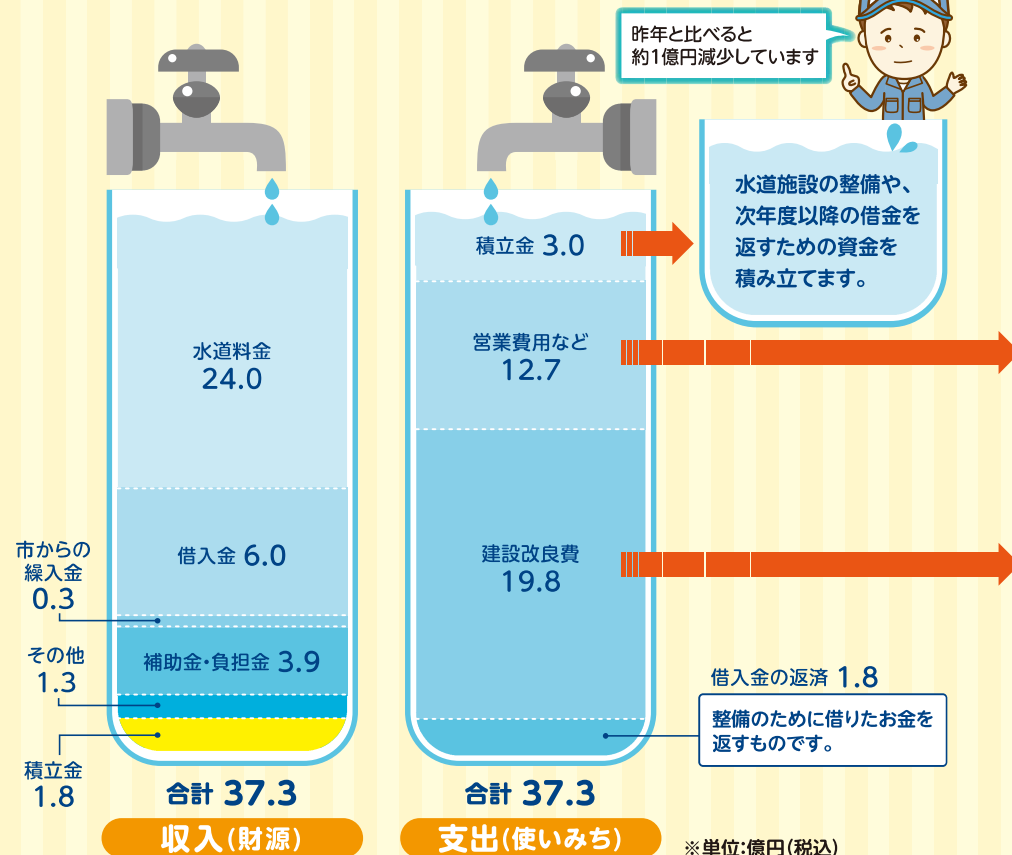

## 営業費用 水道水をご家庭にお届けするための費用です

### 受水費 5.5億円

稲沢市の水源は約6割が井戸水で残りの4割を愛知県から購入しています。

令和6年10月から愛知県の水道料金は段階的に値上げとなっています。



### 人件費 1.5億円


職員の給料や手当です。  
・水道工事の設計・監督  
・浄配水場の維持管理  
・水質の管理  
・給水工事の審査・検査  
・水道事業の経営 など



### 委託料 2.8億円

経営の効率化、サービスの質向上を目的に業務を委託しています。

- ・夜間・休日の浄水場の運転監視
- ・お引越などの窓口業務
- ・水道メーターの検針、水道料金の請求
- ・給水工事の窓口受付業務 など



1か月で約28,000件の家庭を検針しています。

### 修繕費 1.1億円

浄配水場の施設や水道管の修理をする費用です。



## 建設改良費 浄配水場や水道管を整備するための費用です

### ●基幹管路耐震化事業 4.4億円

口径400mm以上の基幹管路約17.5kmの耐震化を令和9年度完了を目標に実施中です。令和5年度は約1.2kmを耐震化しました。

### ●重要主要支線管路耐震化事業 5.1億円

医療機関及び避難所への重要主要支線管路約36.9kmの耐震化を令和10年度完了を目標に実施中です。令和5年度は約1.9kmを耐震化しました。

他にも老朽管更新工事や配水管改良工事など工事はすべて耐震管を布設しています。令和5年度は全体で約15.4kmの水道管を新設または更新しました。



管の口径や工法、道路状況にもよりますが、工事には莫大なお金がかかります。基幹管路の工事は口径が大きい1mあたり20～100万円と、一般的な工事よりも費用がかかります。また最近の資材価格や人件費の高騰により経費は増加しています。



## 第54回 稲沢市消費生活展

令和6年10月6日(日)にアピタ稲沢店にて、「第54回稲沢市消費生活展」が開催されました。稲沢市水道事業も水道ブースを出展し、災害への備えや、水道水の安全性などの展示やPRを行いました。たくさんの方にアンケートやクイズに答えていただきありがとうございました。アンケートに答えていただいた方にいなざわの水や給水袋を配らせていただきました。

アンケートに答えてくれてありがとうございます!




©稲沢市 いなっぴー


## 表のようなアンケート結果となりました!

「災害時の飲料水対策」については、約90%の方が水道水のくみ置きや水の備蓄などの対策を行っている結果となりました。災害時に供給できる水は限られているので、まだ対策を行っていない方は、日頃から各自で備蓄をしましょう。

### 飲料水として最も利用する水



### 水道水を飲料水としない理由



### 災害時の飲料水対策

