

稲沢市水道事業 いなざわの 水道かわら版

令和元年10月

第8号

発行 愛知県稲沢市上下水道部 水道業務課
〒492-8271 稲沢市石橋六丁目82番地
TEL 0587(21)-2181 FAX 0587(23)-3217

稲沢市水道事業はISO9001を
取得しております。



「応急給水訓練」の様子

令和元年8月25日 稲沢市総合防災訓練
場所 平和中学校



©稲沢市
いなッピー

今回は水道水の
安全性について紹介するよ。

稲沢市水道事業
マスコットキャラクター
ドリッピー君




冬に備えて

夜の冷えこみにご注意

気温がマイナス4℃以下になりますと、防寒の不完全な水道管は凍ったり、破裂したりします。特に多いのは次のようなところですよ。

- ① 水道管がむき出しになっているところ
- ② 水道管が北向きにあるところ
- ③ 風あたりの強いところにある水道管

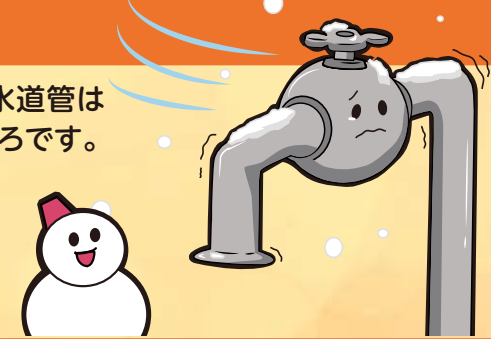


水道管が破裂したとき

まず、止水栓を閉めて水を止めます。そして、破裂した部分に布かテープを巻きつけて応急手当をしてから、**稲沢市指定給水装置工事事業者**へ修理をお申し込みください。

稲沢市指定給水装置工事事業者は、市のホームページをご確認いただくか、水道業務課（水道お客様窓口）までお問い合わせください。



水道が凍って出ないとき

タオルをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてとかします。熱湯をかけると破裂やヒビ割れすることがありますので、ご注意ください。

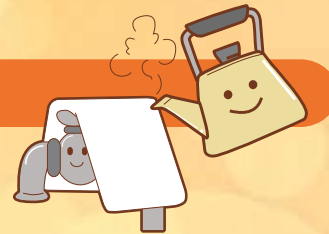

防寒の仕方

- ① 保温材を巻きます。じゃ口が破裂しやすいので、絵のように完全に包んでください。
- ② 手近なものとして、毛布、布などを利用してください。なお、これらがぬれないように、上からビニールなどを巻いてください。
- ③ メーターボックスの中に使い古しの毛布や布切れなどを入れ、メーターボックスの上にダンボールなどをのせて保温してください。

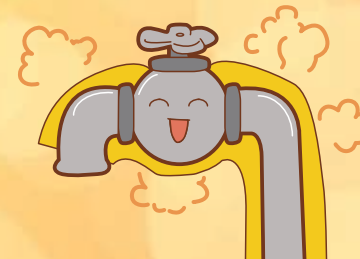


水の備蓄を!

人が生きていくためには、1日に1人あたり3リットルの水が必要と言われています。

災害時の備えとして7日分の水を確保することが望ましいので、十分な水の備蓄をよろしくお願いします。



市内の世帯における水の備蓄量

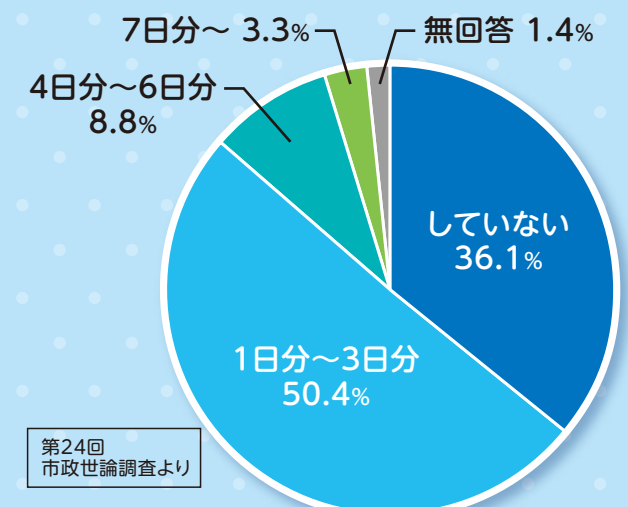

第24回
市政世論調査より

検査はどのように行っているの？

市では、石橋浄水場や祖父江配水場だけでなく、市内各所で採水した水道水についても、水質基準をクリアしているかの検査を行っています。



毎日検査 (5箇所)

色、にごり、臭いなどについて、検査をしています。

給水栓の水質検査 (16箇所)

原則毎月1回、各地域の消火栓などから採水し、検査を行っています。

浄水場の水質検査 (3箇所)

原則毎月1回、市が管理する3つの井戸について、検査を行っています。

※その他にも、検査項目の中には3年に1回まで検査回数を減らすことができる項目もありますが、安全性の確保のため毎年行っています。

ミネラルウォーターよりも厳しい水質基準!!

水道水と食糧品として扱われるミネラルウォーターでは適用される法律が違うため、検査項目が多く、また基準値についても厳しく設定されています。安全面に考慮されて作られていますので、安全で安い水道水をぜひお飲みください。



稲沢市の水道水

| 水道法 | 適用法令 | 食品衛生法 |
|-----|--------------|-------|
| 51 | 検査項目数 | 27 |
| 20 | 水質管理目標設定、その他 | なし |



ミネラルウォーター

稲沢の水道水は 厳しい水質基準をクリアしています!




水質基準とは？

全部で51種類ある検査項目で、水道水の安全を確保するために法律(水道法)で定められています。水道水として供給するためには水質基準値以下でなければなりません。

どんな項目が検出されているんだろう？ その値はどのくらいなの？

令和元年に実施した水質検査(給水栓)で検出された項目の最大値を水質基準に対する割合(%)でグラフに表しました。いずれも十分に低い値であり、問題はありせん。

基準値に対する検出値

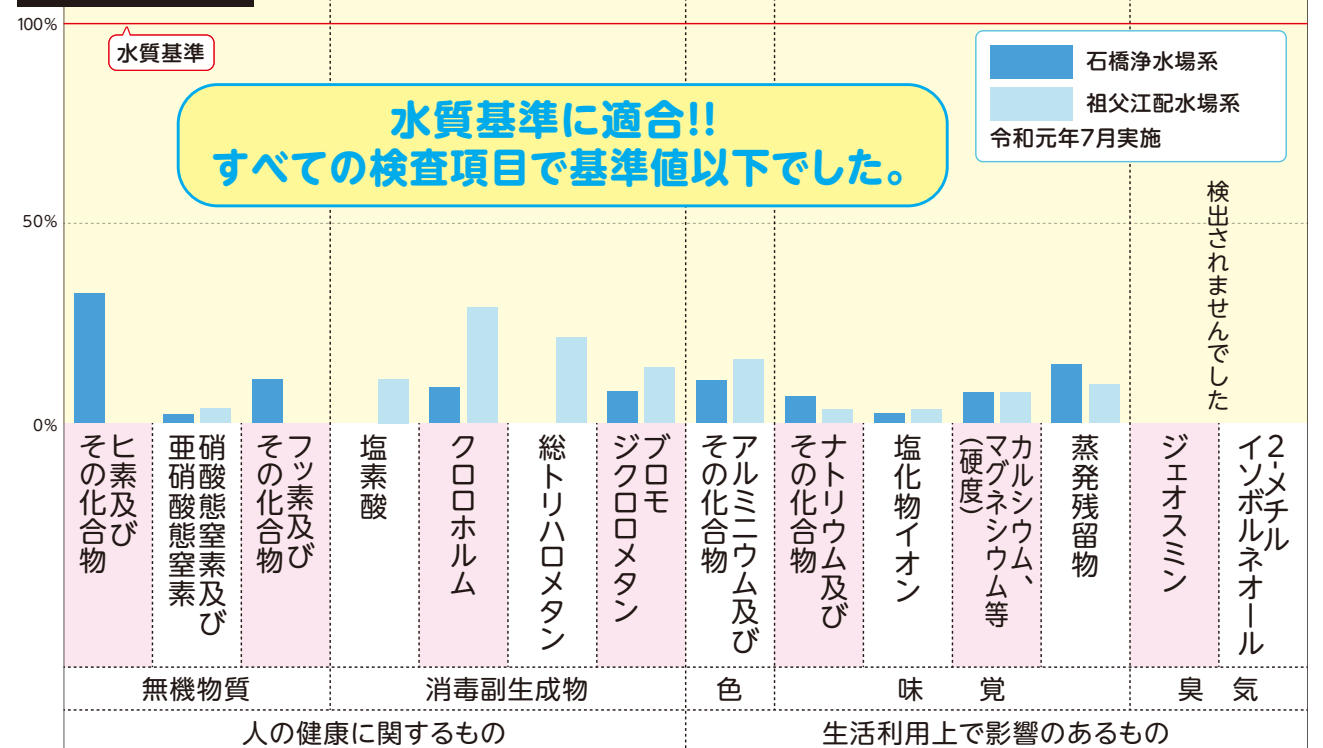

ヒ素及びその化合物

ヒ素は自然界にはいろいろな形で存在し、地表水や地下水に溶出してくることがあります。また、人間の身体の中にも常に微量存在している元素です。

消毒副生成物

水道水に含まれる有機物と消毒用の塩素が反応してできる物質です。基準値以下であれば問題ありません。

アルミニウム及びその化合物

アルミニウムが多量に含まれると水に白っぽい色が着き、濁ったように見ることがあります。

蒸発残留物

水道水を蒸発させたときに残るものです。ミネラル類や有機物が主な成分で、水質基準値を超えると苦味を感じることがあります。

水質検査の詳細な結果は市ホームページをご覧ください。

稲沢市 水質検査

検索

稲沢の水道水は安全です!
安心してご利用ください!



令和元年10月1日から消費税率及び 地方消費税率の引上げに伴い 水道料金・下水道使用料などが 変わります

国は、消費税率及び地方消費税率（以下「消費税率」といいます。）を令和元年10月1日（施行日）に8%から10%へ引き上げることを決定しました。

それに伴い、市では水道料金・下水道使用料（以下「上下水道料金」といいます。）などについて改定させていただきます。（※下水道使用料については、下水道使用者のみ対象です。）

消費税率引上げに対する基本的な考え方


令和元年9月30日以前から継続使用されているお客様につきましては、経過措置を踏まえ令和元年10月検針分又は令和元年11月検針分まで旧税率（8%）を適用します。

①令和元年9月30日以前から継続してご使用されている場合

●偶数月検針地区の場合

令和元年 9月～令和元年10月分（11月請求） → 消費税率 8%


令和元年11月～令和元年12月分（1月請求） → 消費税率10%

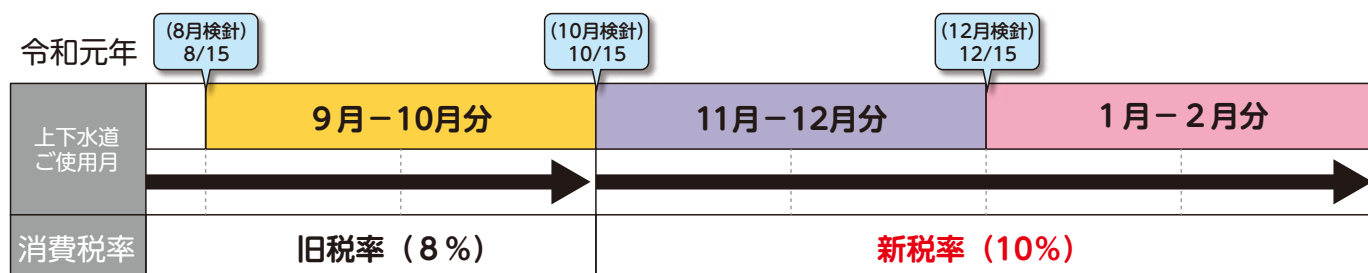

●奇数月検針地区の場合

令和元年10月～令和元年11月分（12月請求） → 消費税率 8%

令和元年12月～令和2年 1月分（2月請求） → 消費税率10%

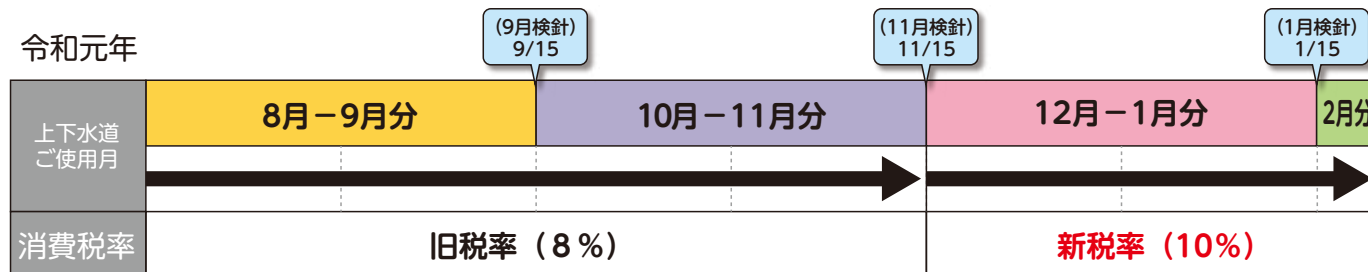

②10月1日以降の開始申込みされる場合 → 消費税率10%

③上下水道料金以外で消費税のかかる主なもの

●給水装置工事の申込みに係る新規給水負担金、承認工事に係る事務費

水道料金計算方法

水道料金(1か月につき)

| 料金区分 | | | 口径別(mm) | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 |
|-------------|-----|------------------|---------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 準備料金 (円) | | | | 700 | 1,700 | 2,700 | 7,000 | 11,000 | 24,000 | 42,000 | 98,000 |
| 水量料金(1㎡につき) | 一般用 | 1㎡~10㎡ | 60円 | | | | | | | | |
| | | 11㎡~20㎡ | 100円 | | | | | | | | |
| | | 21㎡~30㎡ | 150円 | | | | | | | | |
| | | 31㎡~40㎡ | 210円 | | | | | | | | |
| | | 41㎡以上 | 270円 | | | | | | | | |
| | 湯屋用 | 100㎡まで (基本料金) | 5,500円 | | | | | | | | |
| | | 101㎡以上 | 70円 | | | | | | | | |
| 臨時用(1㎡につき) | | | | 390円 | | | | | | | |

【一般家庭の水道料金計算例】

◎口径13mmで2か月分の使用水量が60m³の場合

(準備料金) 700円×2か月= 1,400円(A)

(水量料金) 1m³ ~20m³ 60円× 20m³= 1,200円

21m³~40m³ 100円× 20m³= 2,000円

41m³~60m³ 150円× 20m³= 3,000円

水量料金 60m³ 6,200円(B)

(A)+(B)

7,600円 × 1.1 (消費税及び地方消費税)= 8,360円

新規給水負担金

(税込)

| 口径(mm) | 金 額 (円) |
|--------|------------|
| 13 | 77,000 |
| 20 | 154,000 |
| 25 | 308,000 |
| 40 | 770,000 |
| 50 | 1,155,000 |
| 75 | 2,695,000 |
| 100 | 4,620,000 |
| 150 | 10,780,000 |

水道料金早見表

(口径13mm 2か月分)

(税込)(単位:円)

| m ³ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 1,540 | 2,200 | 2,860 | 3,960 | 5,060 | 6,710 | 8,360 | 10,670 | 12,980 | 15,950 | 18,920 | 21,890 | 24,860 |
| 1 | 1,606 | 2,266 | 2,970 | 4,070 | 5,225 | 6,875 | 8,591 | 10,901 | 13,277 | 16,247 | 19,217 | 22,187 | 25,157 |
| 2 | 1,672 | 2,332 | 3,080 | 4,180 | 5,390 | 7,040 | 8,822 | 11,132 | 13,574 | 16,544 | 19,514 | 22,484 | 25,454 |
| 3 | 1,738 | 2,398 | 3,190 | 4,290 | 5,555 | 7,205 | 9,053 | 11,363 | 13,871 | 16,841 | 19,811 | 22,781 | 25,751 |
| 4 | 1,804 | 2,464 | 3,300 | 4,400 | 5,720 | 7,370 | 9,284 | 11,594 | 14,168 | 17,138 | 20,108 | 23,078 | 26,048 |
| 5 | 1,870 | 2,530 | 3,410 | 4,510 | 5,885 | 7,535 | 9,515 | 11,825 | 14,465 | 17,435 | 20,405 | 23,375 | 26,345 |
| 6 | 1,936 | 2,596 | 3,520 | 4,620 | 6,050 | 7,700 | 9,746 | 12,056 | 14,762 | 17,732 | 20,702 | 23,672 | 26,642 |
| 7 | 2,002 | 2,662 | 3,630 | 4,730 | 6,215 | 7,865 | 9,977 | 12,287 | 15,059 | 18,029 | 20,999 | 23,969 | 26,939 |
| 8 | 2,068 | 2,728 | 3,740 | 4,840 | 6,380 | 8,030 | 10,208 | 12,518 | 15,356 | 18,326 | 21,296 | 24,266 | 27,236 |
| 9 | 2,134 | 2,794 | 3,850 | 4,950 | 6,545 | 8,195 | 10,439 | 12,749 | 15,653 | 18,623 | 21,593 | 24,563 | 27,533 |